


Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Kau



Jahresübersicht
2019

Alle
 WR 1
 WR 2

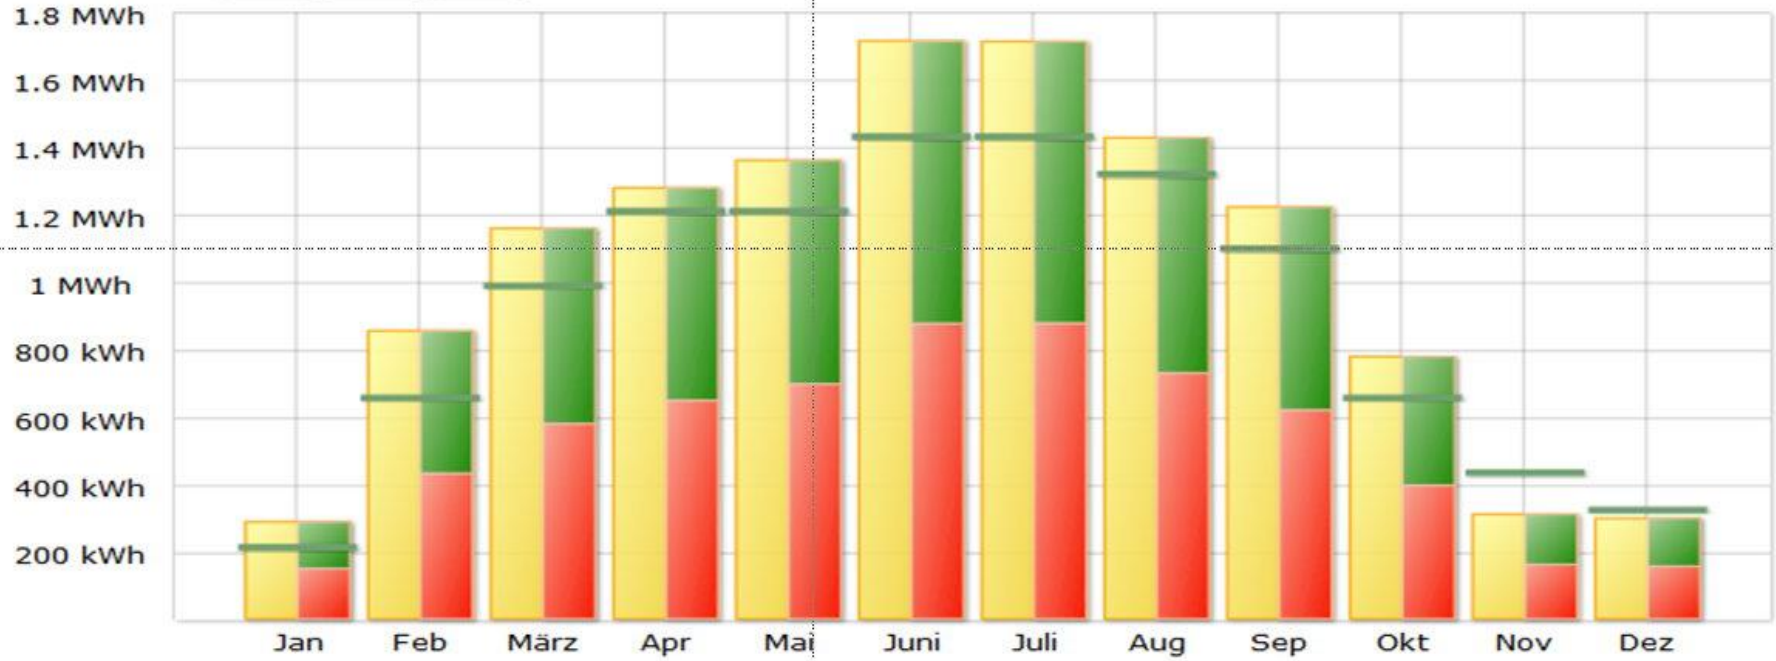

Momentan	
Einspeiseleistung Pac	8.24 kW
Generator P1, P2	4.32, 4.2 kW
WR Wirkungsgrad η	97 %
Status	2x MPP
Fehler	

Jahr	
Ertrag	12.37 MWh
Einspeisevergütung	3,555.85 €
Spezifischer Ertrag	1096.85 kWh/kWp
Ist (1096.9 kWh/kWp)	+11.92 %

Vermiedene CO₂-Emission insg. 68.13 t